


Scénario 6 :
Feu de cuvette de rétention
des bacs de fioul lourd

Effets thermiques à 61 m NGF
(altitude pénalisante):

- SEL 3 (kW/m²)
- SEL 5 (kW/m²)
- SELS (8 kW/m²)

— Limites de propriété

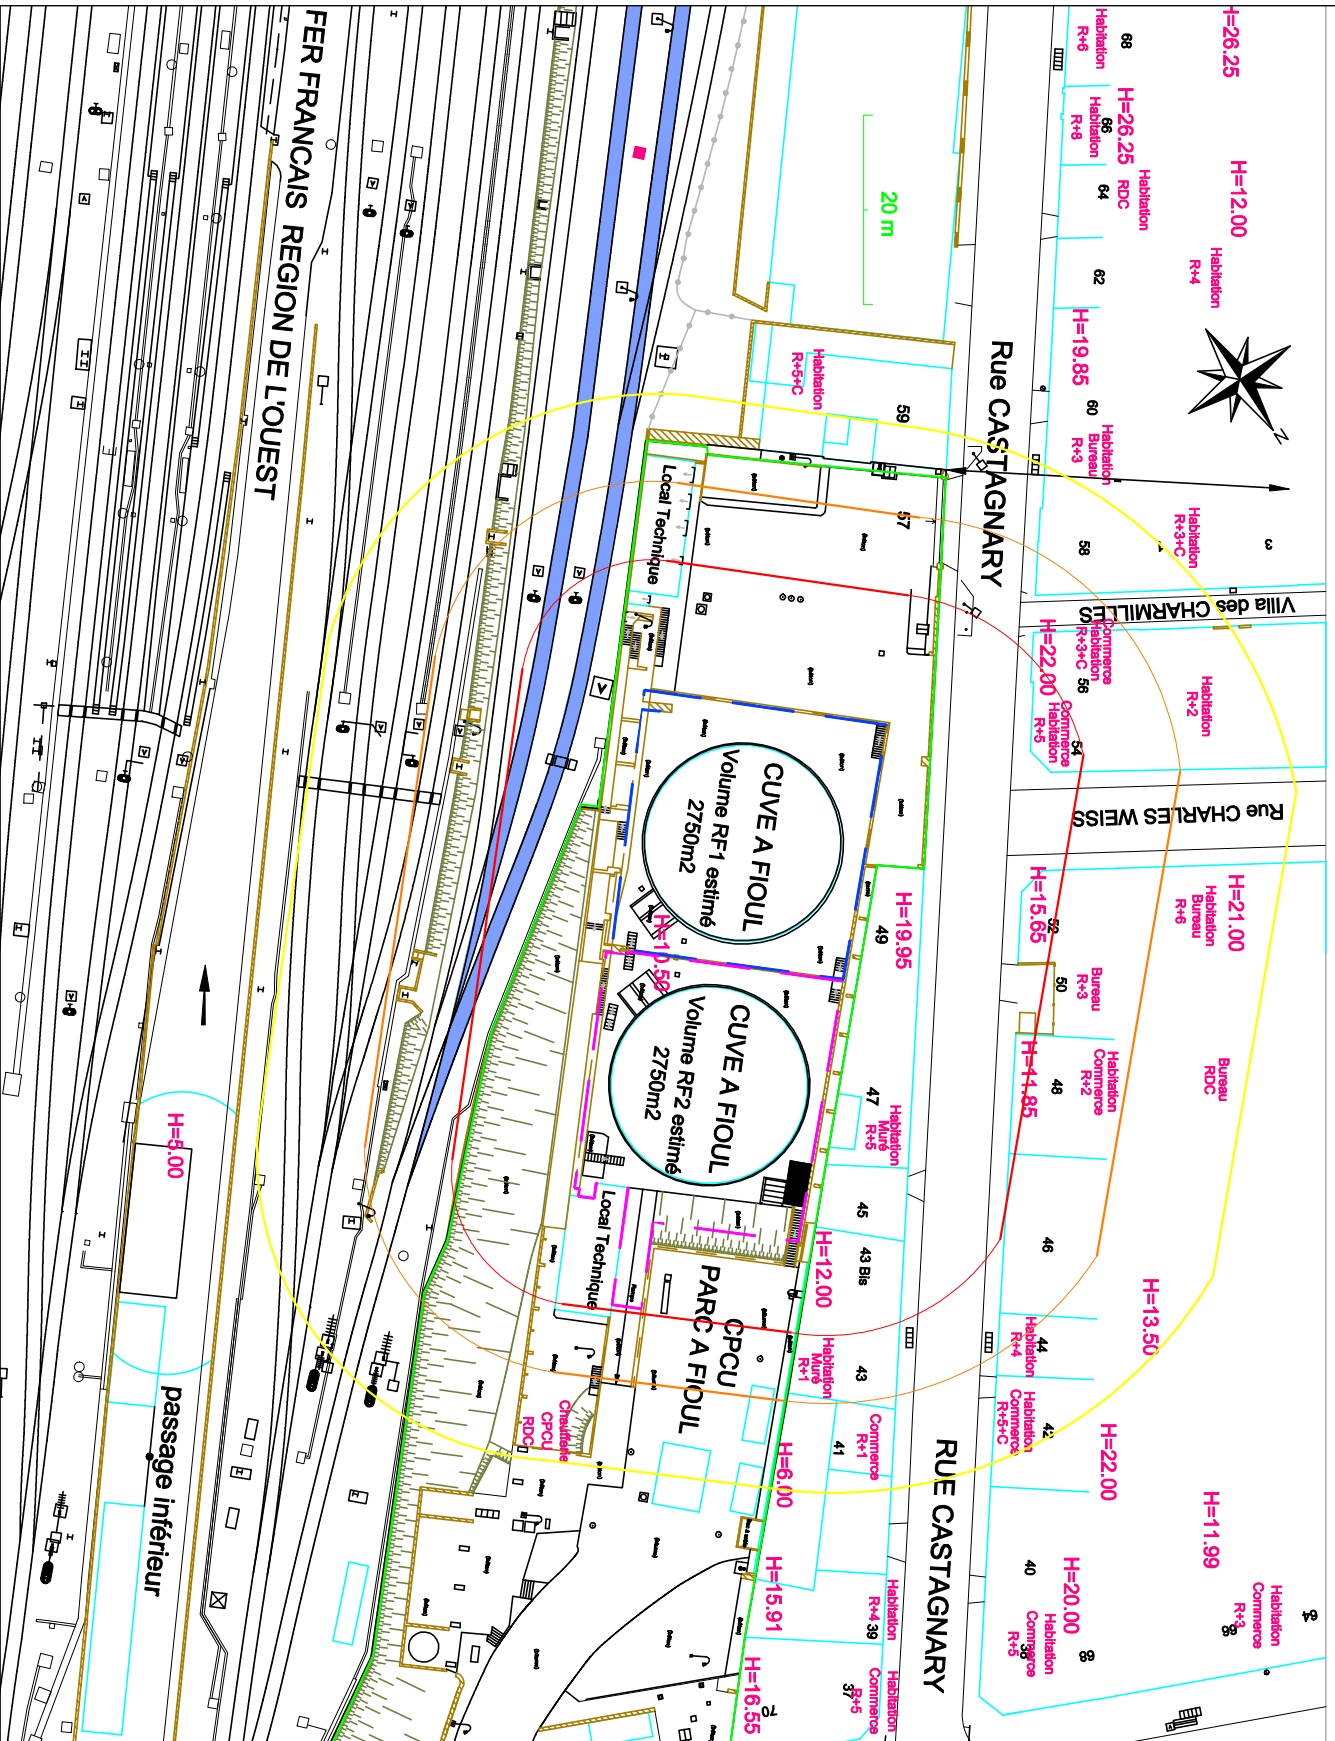

anteaigroup
ANTEA
Risques Industriels
803, bd Duhamel du Monceau
CS 30602 - 45186 Orsay cedex
Tél : 02 38 23 23 57 - Fax : 02 38 23 23 79

Révisé	Date	Auteur	Visé	Désignation
A	21.06.2013	N.D		
Type de document :				
Portée : 1 / 1				
Fichier :				