


**Scénario 1B :**  
**Fuite enflammée dans le**  
**bâtiment chaufferie**


Effets thermiques :

SEI 3 (kW/m<sup>2</sup>)

SELS (8 kW/m<sup>2</sup>)

— Limites de propriété  
— Tuyauterie de GN double  
  enveloppe

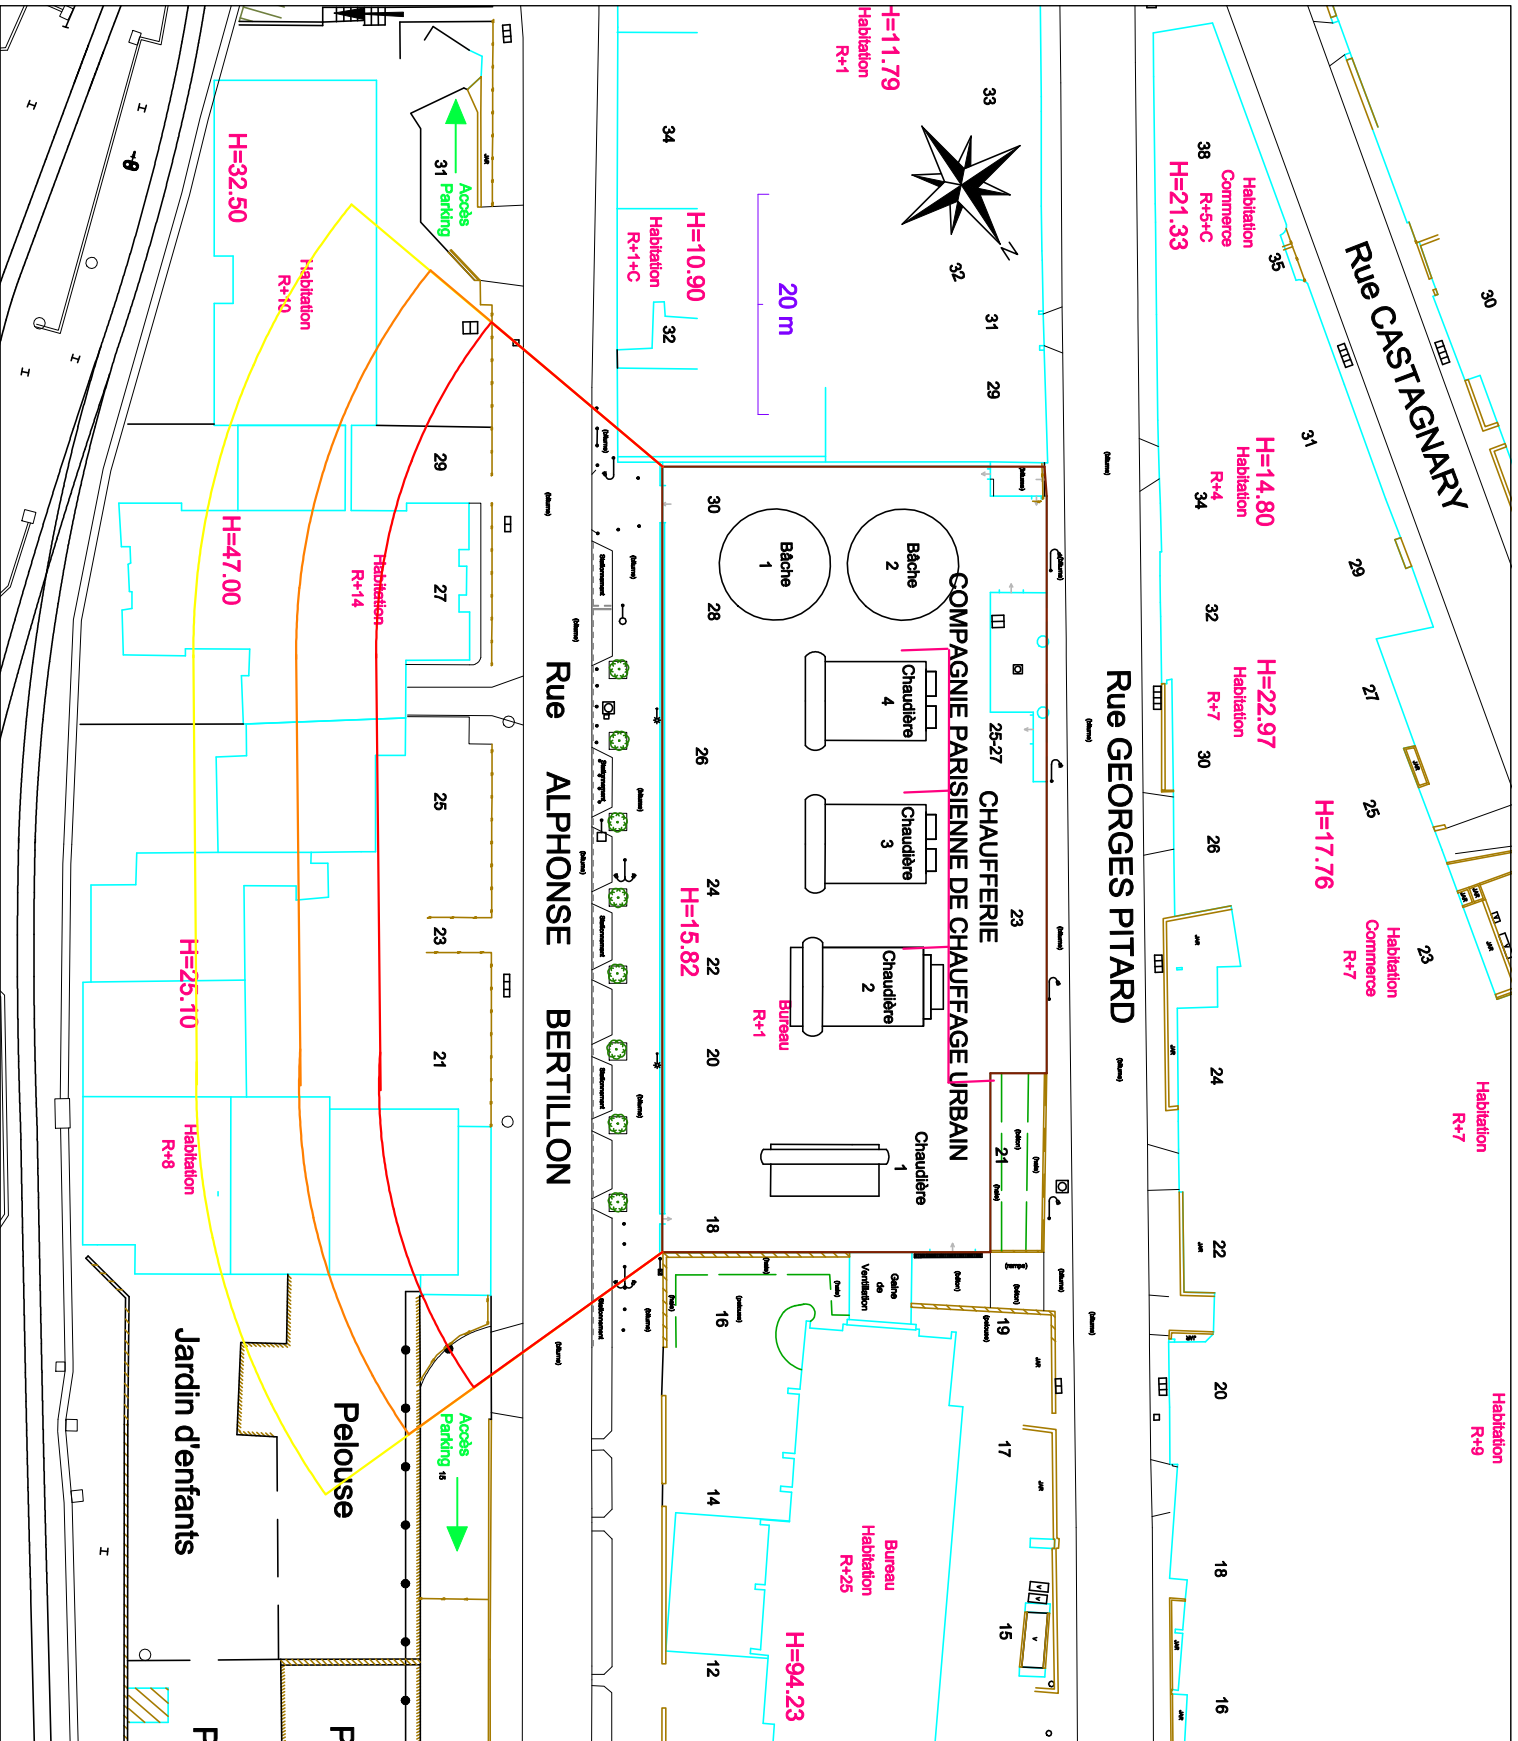

 <p><b>Antea</b> Risques Industrielle 803, bd Duhamel du Monceau CS 30602 - 45186 Orsay cedex Tél : 02 38 23 23 57 - Fax : 02 38 23 23 79</p>			
Révisé / Date	Auteur	Visé	Désignation
A / 21.06.2013	N.D		
Type de document :			
Fichier : 1 / 1			