


Scénario 7r :
Feu de nappe dans le bâtiment
chaufferie (fuite de 5 min)

Effets thermiques :

- SEL 3 (kW/m²)
- SEL 5 (5 kW/m²)
- SELS (8 kW/m²)

- Limites de propriété
- Tracé de la tuyauterie FOL

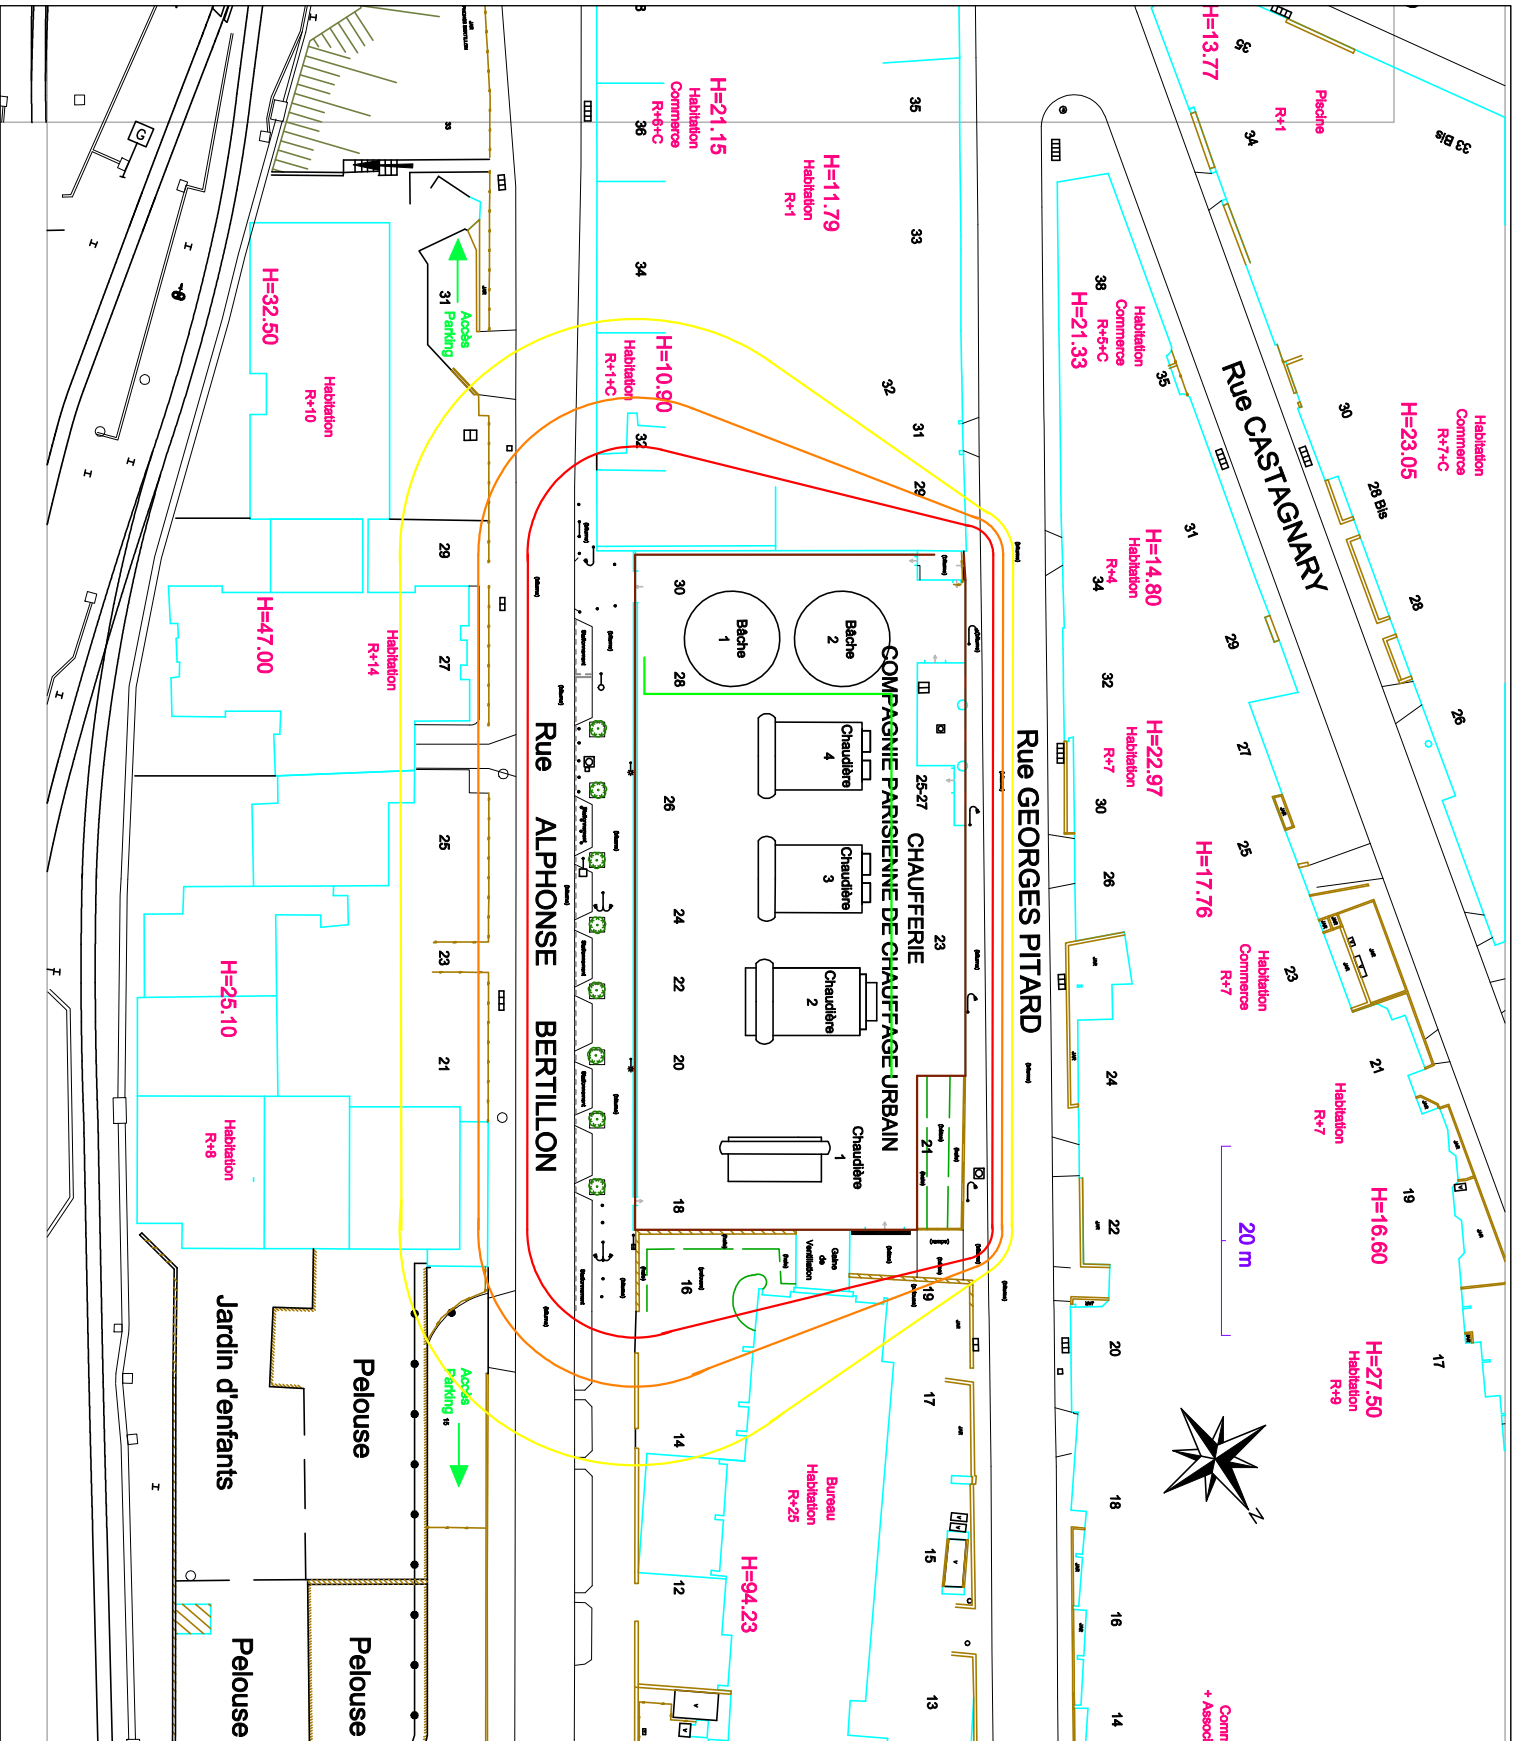

anteaigroup
ANTEA
Risques Industrielles
803, bd Duhamel du Monceau
CS 30602 - 45186 Olivet cedex
Tél : 02 38 23 23 57 - Fax : 02 38 23 23 79

Révisé	Date	Auteur	Visé	Désignation
A	21.06.2013	N.D		
Type de document :				
Partie : 1 / 1				